


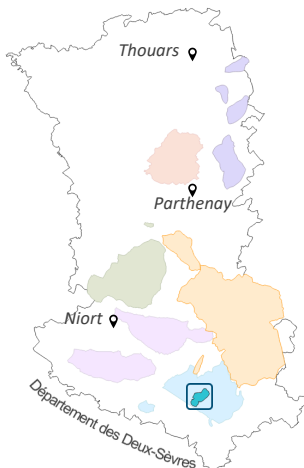


► LE PROGRAMME RE-SOURCES RÉGIONAL ET LE CONTRAT LOCAL 2023-2027

Le programme Re-Sources concerne l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, avec un enjeu fondamental : assurer durablement la production d'eau potable pour les habitants de la Région. Ce programme vise ainsi la reconquête de la ressource pour une eau naturellement potable et des changements de pratiques durables impliquant l'ensemble des acteurs du territoire. La mise en place de cette démarche est centrée sur les captages stratégiques classés prioritaires.


Le captage de Pont de Gatérat supra faisant partie de ces ressources stratégiques, le Syndicat 4B pilote sur ce territoire la démarche Re-Sources via un contrat territorial actuellement défini pour la période 2023-2027.

► L'AIRE D'ALIMENTATION DU CAPTAGE DE PONT DE GATÉRAT

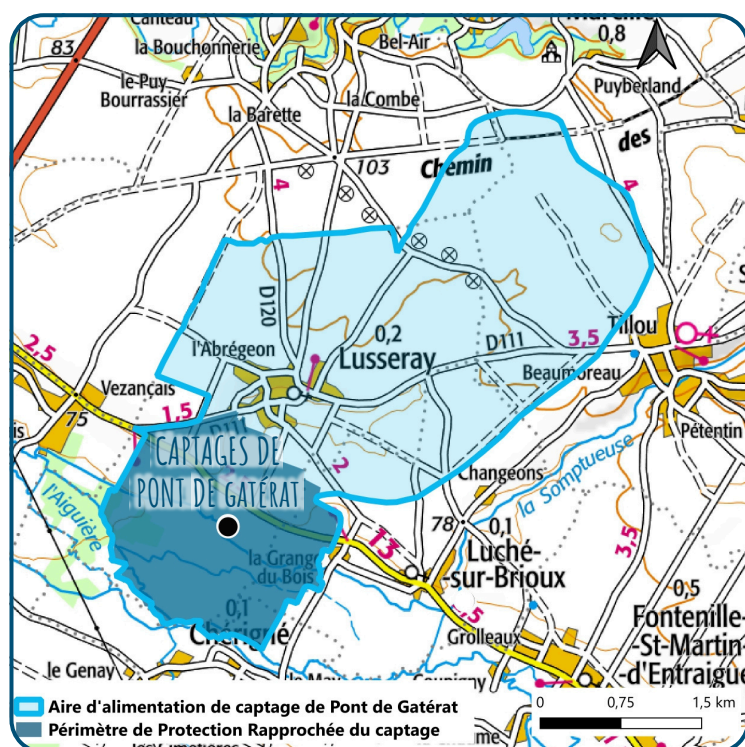

► LE FONCTIONNEMENT HYDROGÉOLOGIQUE

Le captage Pont de Gatérat supra capte l'aquifère Supra-Toarcien à une profondeur de 35 mètres. L'alimentation de la nappe se fait directement par infiltration des eaux météoriques via les calcaires du Callovien et de façon discontinue via les écoulements souterrains des calcaires Bajocien. Ces écoulements transitent par une faille située à proximité du captage. L'alimentation des eaux du captage est relativement complexe.

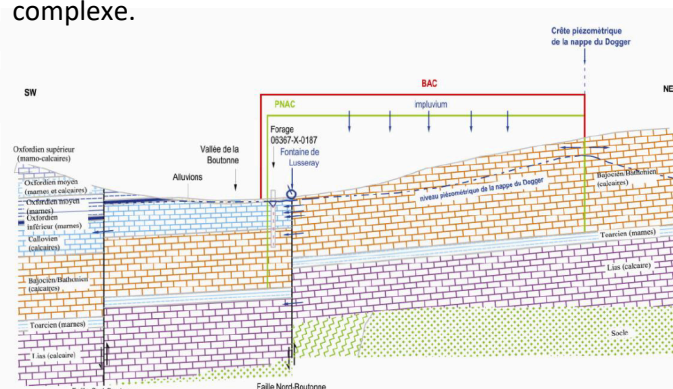

Superficie du territoire : 1 266 ha



SAU : 1 128 ha (RPG 2023)



44 exploitations ayant au - 1ha



Céréaliculture



Collectivité porteuse : **Syndicat 4B**



Ressource : Infra-Toarcien



Quantité d'eau prélevée ou distribuée : 59 684 m³/an
(2024)




Alimentation de l'UDI* Les Alleuds : 1 895 habitants

UDI (Unité De Distribution)* : ensemble continue de canalisations de distribution dans lequel la qualité de l'eau est homogène


QUALITÉ DES EAUX BRUTES DU CAPTAGE DE PONT DE GATÉ RAT SUPRA

SUIVI DE LA CONCENTRATION EN NITRATES (Données autosurveillance du SMAEP 4B)

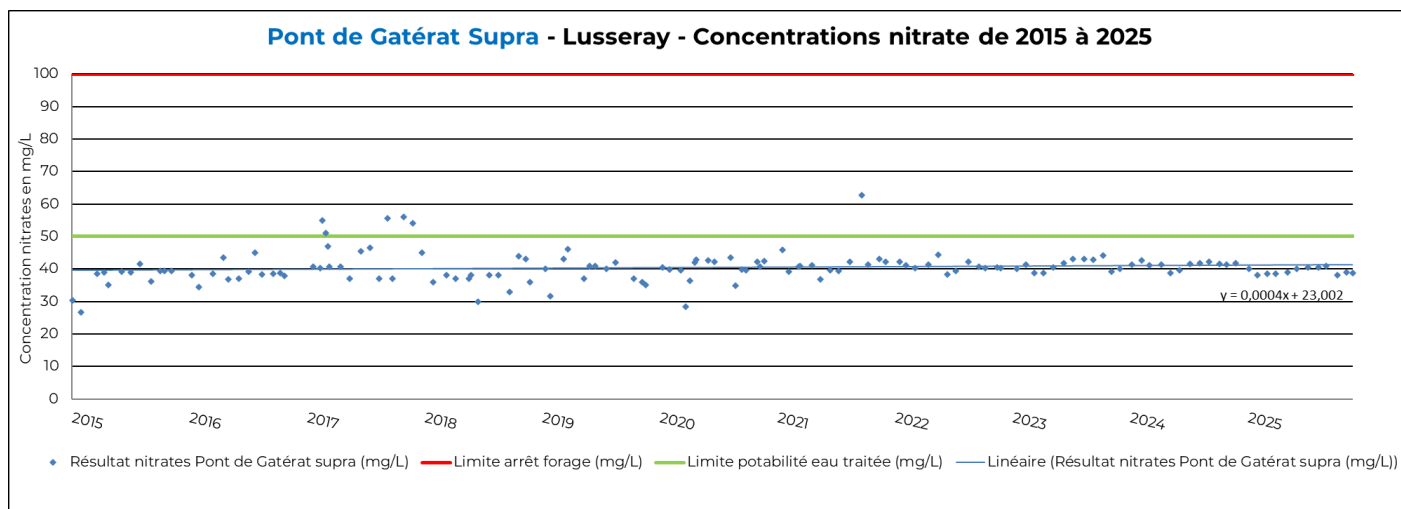

Le captage de Pont de Gatérat Supra est suivi pour le paramètre nitrates depuis 1991. Depuis 2014, 12 analyses sont comptées en moyenne par an correspondant à une analyse par mois. Le captage a une moyenne annuelle avec une tendance à la hausse avec une concentration moyenne de 46 mg/l. Un pic a été enregistré en 2021 à 63 mg/L. **En 2025, les concentrations mesurées respectent les objectifs du contrat avec une stabilité de la moyenne par rapport au second programme. En 2025, la moyenne enregistrée est en légère baisse, avec 39,63 mg/l, par rapport à 2022, 2023 et 2024. La concentration maximum enregistrée en 2025 était de 41 mg/l et la concentration minimum de 38,2 mg/l.**

SUIVI DES CONCENTRATIONS DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES (Données autosurveillance du SMAEP 4B)

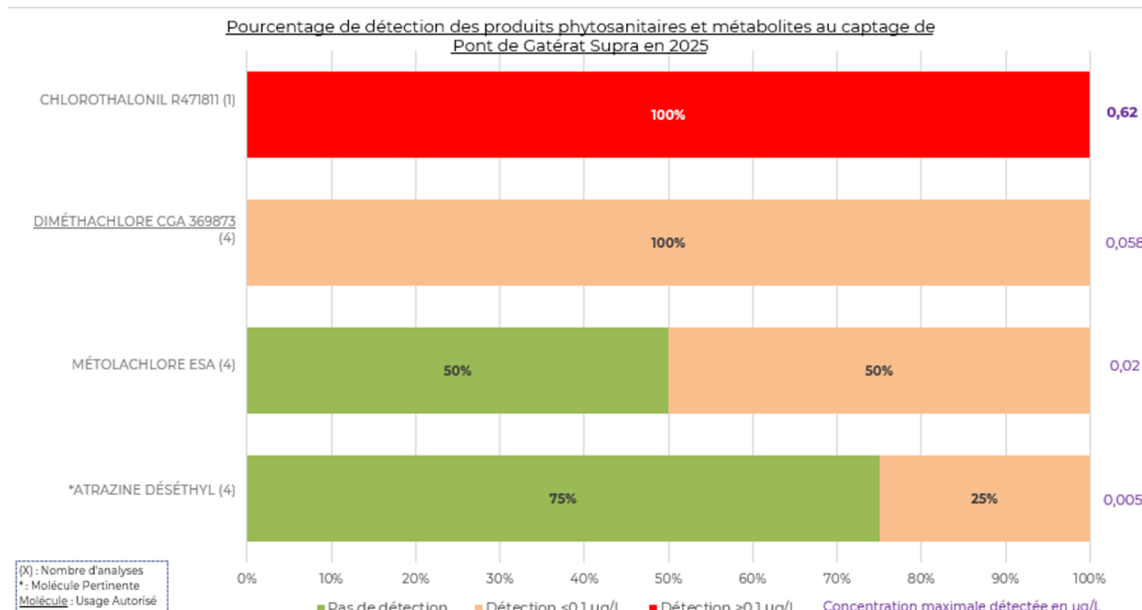

En 2025, 4 molécules différentes ont été détectées. Ce sont toutes des métabolites de produits phytosanitaires. Ces métabolites proviennent en large majorité d'une molécule mère à effet herbicide excepté pour le chlorothalonil R471811 avec une molécule mère à effet fongicide. Le diméthachlore CGA 369873 est quantifié à chaque fois qu'il est recherché. Sa molécule mère, le diméthachlore, est toujours autorisée à l'utilisation aujourd'hui. Des produits comme Colzor Trio, Axter, Triur ou encore Terox contiennent cette molécule.

Les analyses ont aussi relevé la quantification unique de bisphénol A, molécule suspectée perturbateur endocrinien qui peut entraîner une puberté précoce et des altérations de l'utérus, du vagin et de l'ovaire.

Pour toute information, contactez-nous :

Le Programme Re-Sources est financé par :